

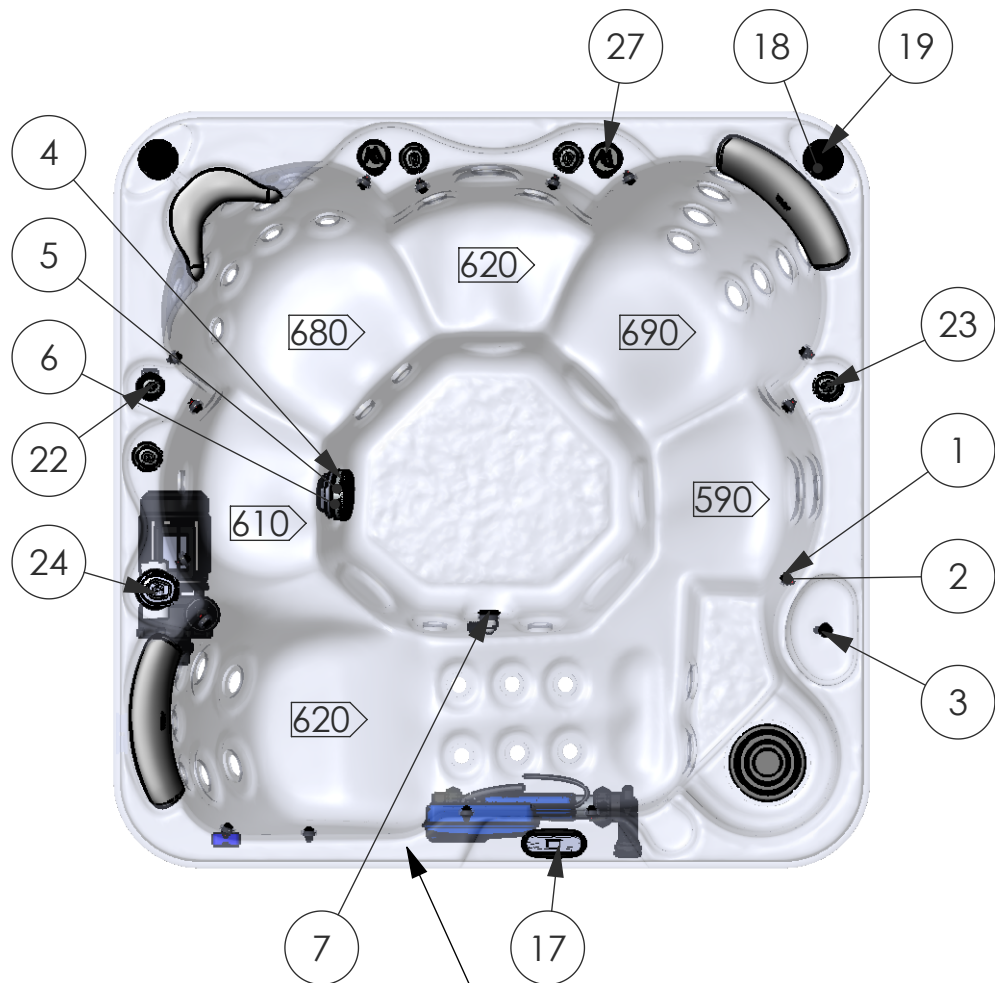


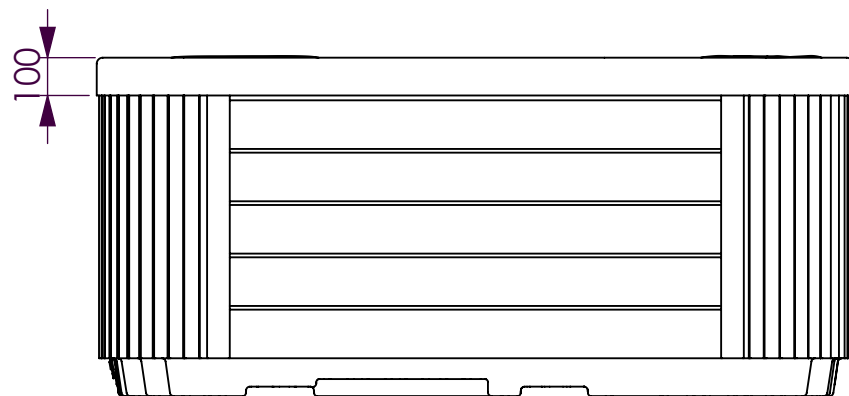

Elektromos bekötés javasolt iránya

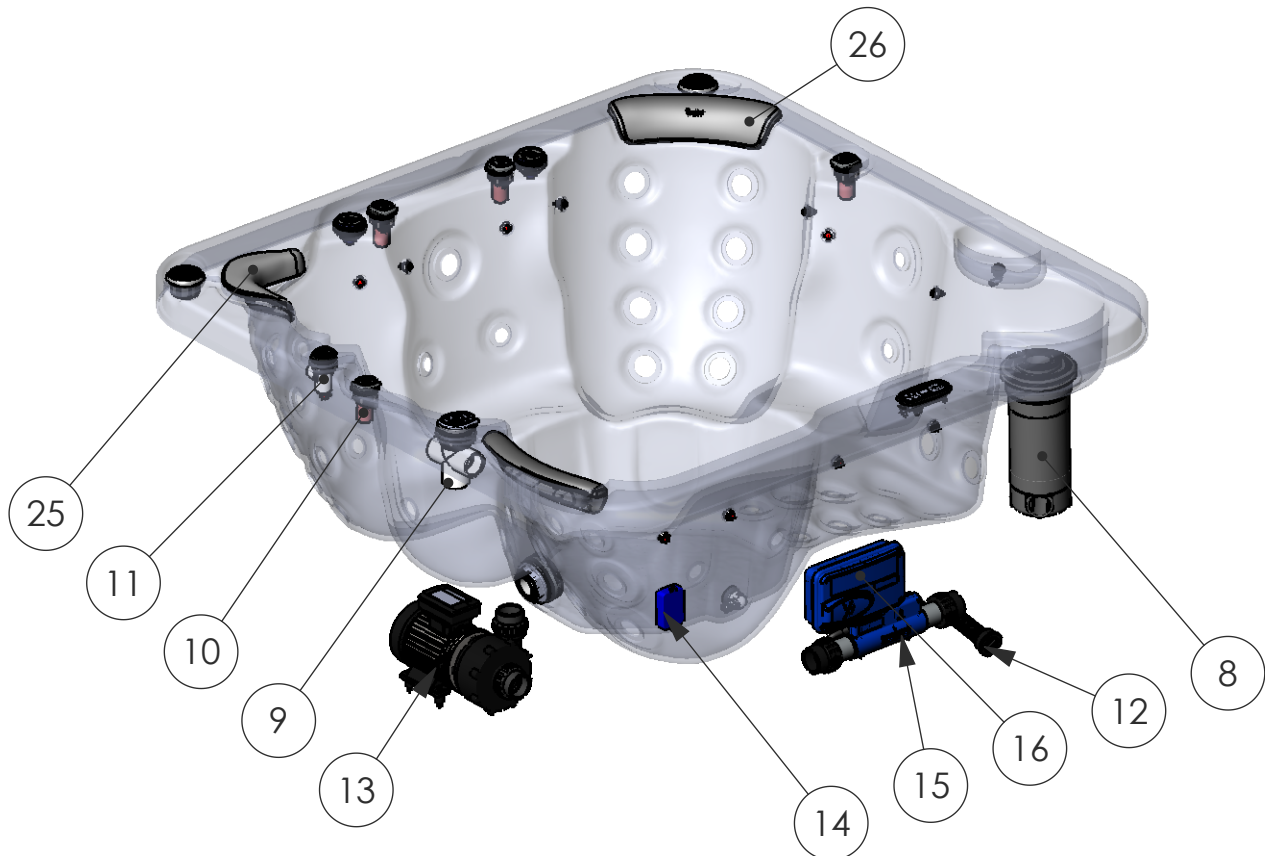

Tétel	Cikkszám	IFS megnevezés	Db
1	AKU2218	Led ház tömítéssel	15
2	AKU2219	Anyá led házhoz	15
3	AJ00209	Jet ház pezsgő LVJ	1
4	ABE0505	Beszívófej ház 2" Króm (magas) tömítéssel V2	1
5	AJ00244	Alátét beszívófej anya önbeálló	1
6	AJ00243	Beszívófej anya önbeálló	1
7	AJ00169	Jet ózon 20mm 90 fokos	1
8	AKU0047	Szűrőház úszós 230x125 szűrőbetéthez	1
9	AKU1891	Vízirányváltó ház 60 átlátszó V2	1
10	AKU1892	Dúsító ház 33 átlátszó V2	4
11	AKU1893	Csap ház 33 átlátszó V2	1
12	AKU0084	Üritő ház 20 medencéhez menetes véggel V2	1
13	ACM0394	Motor 50Hz hidro 2200W (WP300-II)	1
14	ACM0999	Ózongenerátor P54 100 mA	1
15	ACM0996	Fűtés 2KW Gecko V2	1
16	ACM0754	Vezérlő IN.YJ-2 Gecko	1
17	ACM0759	Kezelő IN.K300 1mot Gecko	1
18	ACM0874	Hangszóró 2 utas 3" Aquatic	2
19	ACM0875	Rács hangszóróhoz 2 utas 3" Aquatic (Wellis)	2
20	AJ00214	Jet betét 2" 1 lyukú V3 Wellis	31
21	AJ00217	Jet betét 3" 1 lyukú forgó V3 Wellis	15
22	AKU1896	Csap markolat Wellis V2	1
23	AKU1895	Dúsító markolat Wellis V2	4
24	AKU1894	Vízirányváltó markolat Wellis V2	1
25	AF00063	Fejpárna 330x230 sarok világosszürke (MAL)	1
26	AF00040	Fejpárna 46x15 világos szürke EVA V2 (MALEGYENES)	2
27	AKU2437	Csobogo pohartarto haz wellis 2020	2
28	AKU2438	Csobogo pohartarto anya wellis 2020	2

Termékcsalád: Wellis\MyLine

Sheet name: Jupiter P&P medence			Projection 		 Wellis Magyarország Zrt.	
File name: FJ_WM00562_HUN_Jupiter P&P medence						
Medence sz, h, m: 2000x2000x900 mm		Elekt. ig. min.: 230 V - 1x16A - 50Hz / Elekt. ig. teljes: V - A - Hz				
Medence súly: 260 kg	Raklap 2100x950x145 - AE00361	Vezérlő: GECKO YJ2+K300 -2KW (1M)				
Peremmagasság: 100 mm	Approved by: Losteiner Sándor		Pr. No: F-0000485 Fe. No: F-0000485	Number: WM00562	D	
Created: 2022. 05. 09.	Drawer: losteiner.sandor - 2022. 05. 09. 12:00:16		A3	M 1:20	page 1 / 2	

1 személy ~75 kg
Vízkiürítés: 450 kg
Minimum víz: 1136 liter

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

A medence telepítését, bekötését, a tápvezeték cseréjét és bármilyen javítását csak szakember végezheti!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a medence gyártási technológiájából adódóan eltérhetnek a rajzon feltüntetett értékektől.


FIGYELEM!
Csak abban az esetben helyezzük üzembe a medencét, amennyiben a kismegszakító beépítéséről a beépítő érintésvédelmi nyilatkozatot tesz és azt a szervizes kollégának átadja.

BEÜZEMELÉSI UTASÍTÁSOK

1. Terület előkészítése

a. Beltéri/Alagsori használat
A medence beltérben való elhelyezése esetén vegye figyelembe a következő speciális követelményeket: Az aljzatburkolatnak megfelelő vízelvezetővel kell rendelkeznie, hogy a víz ne gyűljön össze a medence körül. Ha a medencének új helyiséget alakít ki, padlóvíz-elvezető (padlóösszefolyó) kiépítése javasolt az esetleges károk elkerülése érdekében (víz túlcordulása, műszaki meghibásodás, stb.). A padlóösszefolyó kiépítésének hiányában a keletkezett károkért Társaságunk felelősséget nem vállal. Abban a helyiségben, ahol a medence található, jelentősen megnőhet a páratartalom, így a kicsapódó víz, illetve a gombásodás elkerülése érdekében kiemelten fontos a helyiség megfelelő szellőztetése. Tanácsoljuk páramentesítő készülék üzembe helyezését a helyiségben.

b. Kültéri és zárt földszinti teraszon való használat
A medence beállításához elengedhetetlenül fontos a szilárd, vízszintes alap. Győződjön meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelelően támasztja-e a medencét. Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitását. Forduljon szakképzett építészeti szakemberhez vagy statikus mérnökhöz. A medence súlyának, tartalmának és részeinek megállapításához lásd a medence adattáblázatát. Ez a súly négyzetméterenként ne haladja meg a számított statikus kapacitást, máskülönben súlyos sérüléseket okozhat a medencében és az aljzatban. Ha a medencét kültéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag vízszintes, vasalt betonfelület készítése.

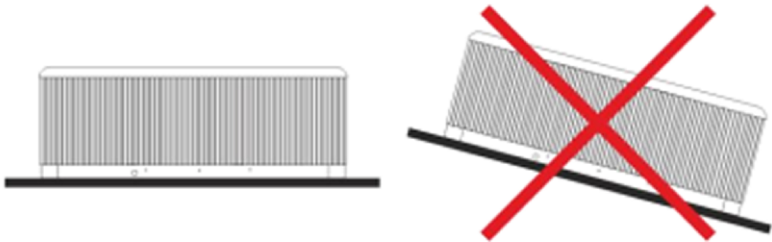

A medence kifolyó felőli oldalán célszerű vízösszefolyót kialakítani. Ennek célja az esővíz és a kifröccsenő víz elvezetése a medence környékéről, illetve, ha a medencét az alsó kivezető nyílásnál engedik le, el tud folyni a víz. A szerelőaknában esetlegesen felgyülemelő víz elvezetéséről is gondoskodni kell. A szerelőaknában megfelelően kell szellőznie. Ennek érdekében elszívó ventilátor, vagy más egyéb szellőztetés beépítése javasolt. Védelem (medencetető) nélkül ne tegye ki közvetlen napfénynek az üres medencét. Ne feledje, hogy a hosszú ideig tartó napsütés károsíthatja a medence felületét és tartozékait. Az akril nagyon gyorsan elnyeli a hőt a Nap sugaraiból, ezáltal az igen magas felületi hőmérséklettől károsodhat a medence. Ha a medence üvegszerkezetek közé lett helyezve, előzzük meg, hogy a napsugarak közvetlenül az üvegen keresztül ériék a medencét, hiszen úgy a hőmérséklet túl magas lehet.

2. A medence beépítése

Medence beépítése esetén gondoskodnia kell a medence körüljárhatóságáról, a karbantartási munkák elvégzésének céljából, ezért egy minimum 60 cm széles szerelőaknát kell kiépíteni a medence köré! Besüllyesztés esetén csak a medence akril-perem alatti részét szabad besüllyeszteni. Ezen feltételek hiányában a medence üzembe helyezése meghiúsulhat! Az esetleges kiemelés költségei az ügyfelet terhelik!

3. Elektromos bekötés

A rögzített vezetékhálózatba egy csak a medencéhez tartozó leválasztó eszközt kell beépíteni, amelyre semmilyen más eszköz nem köthető rá.

Kábelhossz/Kábelkeresztmetszet előírások:

- Minimális szükséglet: 10 m kábelhosszig 1x16 A, 3x2.5 mm2 MTK kábel szükséges (230V) - ebben az esetben a 3 LE-s motor és a fűtés egy időben nem működhet.
- Teljes szükséglet: 10 m kábelhosszig 1x25 A, 3x4 mm2 MTK kábel szükséges (230V) - ebben az esetben a 3 LE-s motor és a fűtés egy időben is működhet.
- 10 méteres kábelhossz felett kérjük konzultáljon szakemberrel.
- Az elektromos kábelek bevezetése a tálca kifűrésével és tömszelence beépítésével javasolt. Ajánlott irány a bekötési rajzon feltüntetve. Bekötéshez szükséges kábelhossz: min. 3 méter.
- A bekötés pontos módja mindig egyedileg kerül kialakításra, a medence elhelyezkedésétől és környezetétől függően.
- Ha a medence P&P, akkor a vezetékét és a hozzá tartozó dugaljt mi biztosítjuk, annak mérete a tálcától számított kb. 5 m.

Az elektromos kiépítés (a medence bekötéséhez szükséges vezeték és kismegszakító) a megrendelő feladata. Ezen alkatrészek nem képezik a termék részét, azok beszerzése az ügyfél feladata.


Minden medence saját bekötési rajzzal rendelkezik.

Az elektromos bekötés során csak réz kábelezést alkalmazzon.

Ha egy biztosíték meghibásodik, csak ugyanolyan típusú és technikai paraméterekkel rendelkező alkatrészre cserélje azt.

A készüléket csatlakoztatni kell az épület egyenpotenciálra hozott (EPH) hálózatához is.

1 személy ~75 kg
Víz kiszorítás: 450 kg
Minimum víz: 1136 liter

Sheet name: INFO				Projection 		 Wellis Magyarország Zrt.				
File name: FJ_WM00562_HUN_Jupiter P&P medence										
Medence sz, h, m: 2000x2000x900 mm			Elekt. ig. min.: 230 V - 1x16A - 50Hz / Elekt. ig. teljes: V - A - Hz							
Medence súly: 260 kg		Raklap 2100x950x145 - AE00361		Vezérlő: GECKO YJ2+K300 -2KW (1M)						
Peremmagasság: 100 mm		Approved by: Losteiner Sándor			Pr. No: F-0000485		Number: WM00562		D	
Created: 2022. 05. 09.		Drawer: losteiner.sandor - 2022. 05. 09. 12:00:16			A3		M 1:15		page 2 / 2	